Схема монтажная.

Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки под ковер на полиэтиленовом газопроводе D 20-225

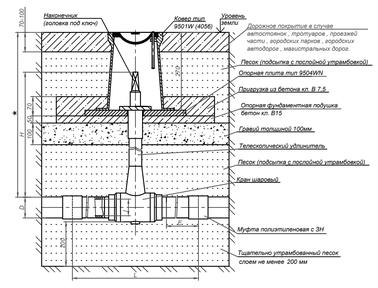

Таблица

D мм	I мм	E мм	L мм
20	27	92	292
25	27	92	292
32	27	92	292
40	27	92	292
50	32	71	310
63	45	170	498
90	64	170	541
110-R	64	170	541
110	91	170	610
125	91	170	610
140	91	170	610
160-R	91	170	610
160	122	170	665
180	122	170	665
200-R	91	170	610
200	170	170	765
225	170	170	765

Примечания:

1. Размер H задается при проектировании конкретного участка
2. Длина телескопического удлинителя 900-1300, 1200-1500, 1300-1800, 2000-2500
3. * Назначается в соответствии с проектом газопровода (с учетом глубины сезонного промерзания,но не менее 1300 мм)

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	21-12-ГСН			
						ООО "ГАЗ"			
ГИП		Комарова				Кран полиэтиленовый шаровый "Polytec" в подземном исполнении	Стадия	Лист	Листов
Вед.инженер		Поварова					РП	2	7
Инженер		Фомина				Схема монтажная. Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки под ковер на полиэтиленовом газопроводе D20-225	Проектная группа ООО "ГАЗ"		
Н.контр.		Поварова							

Формат А3

Схема монтажная.

Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки под ковер на полиэтиленовом газопроводе D 250, D280

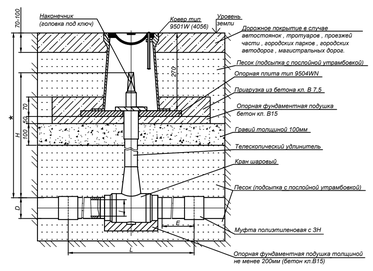

Примечания:

1. Размер H задается при проектировании конкретного участка
2. Длина телескопического удлинителя 900-1300, 1200-1500, 1300-1800, 2000-2500
3. * Назначается в соответствии с проектом газопровода (с учетом глубины сезонного промерзания,но не менее 1300 мм)

Таблица

D мм	I мм	E мм	L мм
250	202	170	765
280	202	170	765

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	21-12-ГСН			
						ООО "ГАЗ"			
ГИП		Комарова				Кран полиэтиленовый шаровый "Polytec" в подземном исполнении	Стадия	Лист	Листов
Вед.инженер		Поварова					РП	3	7
Инженер		Фомина				Схема монтажная. Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки под ковер на полиэтиленовом газопроводе D250, D280	Проектная группа ООО "ГАЗ"		
Н.контр.		Поварова							

Формат А3

Схема монтажная.

Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки под ковер на полиэтиленовом газопроводе D 315-400

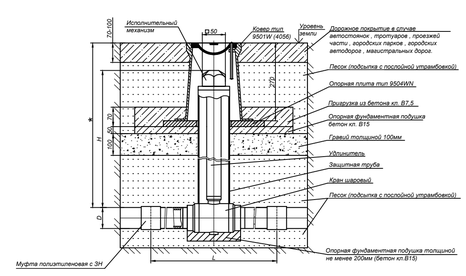

Примечания:

1. * Назначается в соответствии с проектом газопровода (с учетом глубины сезонного промерзания,но не менее 1300 мм)
2. Размер H уточняется при заказе в зависимости от глубины прокладки газопровода

Таблица

D мм	L мм	H мм
315	828	837
315-F	978	705
355	978	680
400	978	650

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	21-12-ГСН			
						ООО "ГАЗ"			
ГИП		Комарова				Кран полиэтиленовый шаровый "Polytec" в подземном исполнении	Стадия	Лист	Листов
Вед.инженер		Поварова					РП	4	7
Инженер		Фомина				Схема монтажная. Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки в колодце на полиэтиленовом газопроводе D315-400	Проектная группа ООО "ГАЗ"		
Н.контр.		Поварова							

Формат А3

Схема монтажная.

Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки в колодце на полиэтиленовом газопроводе D 20-50

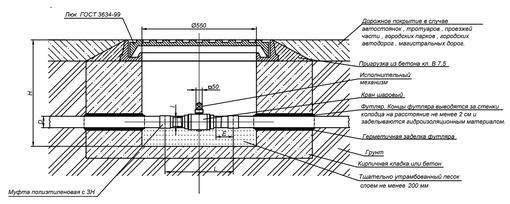

Примечания:

1 Размер H задается при проектировании конкретного участка

Таблица

D мм	I мм	E мм	L мм
20	27	92	292
25	27	92	292
32	27	92	292
40	27	92	292
50	32	71	310

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	21-12-ГСН			
						ООО "ГАЗ"			
ГИП		Комарова				Кран полиэтиленовый шаровый "Polytec" в подземном исполнении	Стадия	Лист	Листов
Вед.инженер		Поварова					РП	5	7
Инженер		Фомина				Схема монтажная. Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки в колодце на полиэтиленовом газопроводе D20-50	Проектная группа ООО "ГАЗ"		
Н.контр.		Поварова							

Формат А3

Схема монтажная.

Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки в колодце на полиэтиленовом газопроводе D 63-225

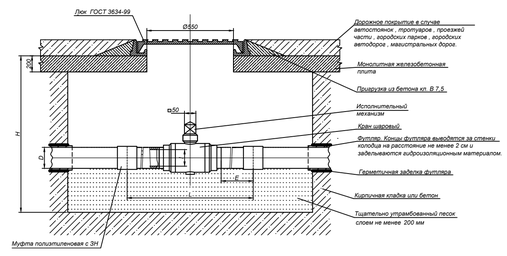

Примечания:

1. Размер H задается при проектировании конкретного участка

Таблица

D мм	I мм	E мм	L мм
63	45	170	498
90	64	170	541
110-R	64	170	541
110	91	170	610
125	91	170	610
140	91	170	610
160-R	91	170	610
160	122	170	665
180	122	170	665
200-R	91	170	610
200	170	170	765
225	170	170	765

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	21-12-ГСН			
						ООО "ГАЗ"			
ГИП		Комарова				Кран полиэтиленовый шаровый "Polytec" в подземном исполнении	Стадия	Лист	Листов
Вед.инженер		Поварова					РП	6	7
Инженер		Фомина				Схема монтажная. Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки в колодце на полиэтиленовом газопроводе D63-225	Проектная группа ООО "ГАЗ"		
Н.контр.		Поварова							

Формат А3

Схема монтажная.

Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки в колодце на полиэтиленовом газопроводе D 250-400

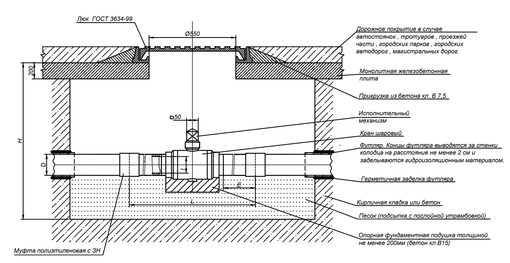

Примечания:

1 Размер H задается при проектировании конкретного участка

Таблица

D мм	I мм	E мм	L мм
250	202	170	765
280	202	170	765
315	202	170	765
315-F	289	170	910
355	289	170	910
400	289	170	910

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	21-12-ГСН			
						ООО "ГАЗ"			
ГИП		Комарова				Кран полиэтиленовый шаровый "Polytec" в подземном исполнении	Стадия	Лист	Листов
Вед.инженер		Поварова					РП	7	7
Инженер		Фомина				Схема монтажная. Кран полиэтиленовый шаровый для подземной установки в колодце на полиэтиленовом газопроводе D250-400	Проектная группа ООО "ГАЗ"		
Н.контр.		Поварова							

Формат А3